



## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### RELATÓRIO DE AUDITORIA

#### VISTORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

##### 1. FINALIDADE

A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, provocada em razão do retorno das aulas presenciais no Município de Santa Cruz do Capibaribe, tomou a iniciativa de retornar, em 11, 12, 16 e 17 de novembro do presente ano, às unidades vistoriadas no âmbito do Relatório de Auditoria Interna CGM nº 02/2021, bem como em outras unidades ainda não visitadas, tendo como objetivo observar o cumprimento das recomendações expedidas com o fim de sanar as falhas constatadas relacionadas às condições estruturais que afetam diretamente os serviços prestados à população, concernentes à qualidade destes serviços, bem como avaliar as condições sanitárias, de acessibilidade e segurança para os alunos, profissionais de educação e demais servidores.

##### 2. LOCAIS VISTORIADOS

A presente auditoria teve como foco as unidades que não passam atualmente por reformas, sendo que estas unidades serão vistoriadas em momento posterior à conclusão de suas obras.

Foram vistoriadas as seguintes unidades, por amostragem, entre escolas já visitadas no âmbito do Relatório de Auditoria Interna CGM nº 02/2021 e escolas ainda não visitadas anteriormente:



- Escola Municipal Ivone Gonçalves de Araújo
- Escola Municipal Profª Donatila da Costa Lima
- Escola Municipal Profª Sevy Ferreira Barros
- Escola Municipal Profº Antônio Gomes Aragão
- Escola Municipal Evangélica
- Escola Municipal Maria do Socorro Aragão Florêncio
- Escola Municipal Profª Avani Lopes Feitosa
- Escola Municipal Especial Virgilina Pereira
- Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira
- Escola Municipal Intermediária José Quirino da Silva
- Escola Municipal Vereador Ciríaco Ramos de Lima
- Escola Municipal Intermediária Profª Maria José

### 3. RESULTADO DAS VISTORIAS

Durante as vistorias das unidades, de modo geral, foram constatadas diversas melhorias e correções de problemas identificados anteriormente, especialmente:

- Escolas pintadas e identificadas externamente;
- Corrimões nas rampas de acesso;
- Tapetes sanitizantes e totens de álcool em gel instalados nas entradas;
- Orientações sanitárias de combate à Covid-19;
- Lixeiras para coleta seletiva instaladas nos pátios;
- Salas sinalizadas;
- Extintores de incêndio abastecidos e dentro do prazo de validade;
- Bebedouros em bom estado de conservação e funcionamento;
- Água mineral de boa qualidade, com garrações bem armazenados, lacrados e selados;



- Instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas em bom estado de funcionamento;
- Banheiros individualizados para professores, alunos e portadores de necessidades especiais em boas condições de higiene e conservação, servidos de água corrente;
- Reservatórios de água bem vedados;
- Merenda escolar composta por alimentos de boa qualidade, entre alimentos não perecíveis, carnes, polpas de frutas, verduras e legumes frescos, ambos bem armazenados e dentro do prazo de validade;
- Cardápios da merenda fixados nas cozinhas;
- Escolas limpas e organizadas;

Na oportunidade, porém, ainda foram identificadas algumas falhas, dentre algumas já verificadas e apontadas anteriormente, e que permaneceram sem correção, conforme fotografias em anexo. Importa destacar as seguintes:

- **Escola Municipal Intermediária José Quirino da Silva:** Ausência de identificação da escola na parte externa; ausência de corrimões nas rampas de acesso à escola; dispensa com muitas infiltrações e rachaduras no teto; freezer apresentando sinais de ferrugem; escadaria e portão da quadra de esportes danificados; refletor da quadra de esportes danificado, pendurado pela fiação elétrica; interruptor da sala da biblioteca com fiação elétrica exposta.
- **Escola Municipal Profº Antônio Gomes de Aragão:** Ausência de corrimões na rampa e escadaria de acesso à escola; quadra de esportes em mal estado de conservação, com muros, alambrados, portão e mastro danificados; parede e teto de uma das salas com rachaduras; reservatório de água com rachaduras e tampa em mal estado de conservação.
- **Escola Municipal Vereador Ciriaco Ramos de Lima:** Ausência de





identificação da escola na parte externa; ausência de totem de álcool em gel na entrada; ausência de cardápio da merenda fixado na cozinha; desorganização em uma das salas, ocupada por livros e diversos outros objetos amontoados.

- **Escola Municipal Evangélica:** Ausência de identificação da escola na parte externa; freezer e geladeira danificados, sem congelar apropriadamente os alimentos.
- **Escola Intermediária Profª Maria José:** Fogão danificado, enferrujado e com apenas duas bocas funcionando.
- **Escola Municipal Ivone Gonçalves de Araújo:** Ausência de fechaduras nas portas dos banheiros; ausência de tampas no ralo do banheiro e da fossa.
- **Escola Municipal Profª Avani Lopes Feitosa:** Ausência de corrimões na rampa e escadaria de acesso à escola.

#### 4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Controladoria Geral do Município constatou um avanço positivo no aspecto geral das unidades vistoriadas, consubstanciada na melhoria da parte estrutural, da organização e limpeza das escolas, da qualidade da merenda oferecida e da aplicação de medidas sanitárias de combate à Covid-19, melhorias estas que, inclusive, teriam impactado na diminuição da evasão escolar no presente ano, de acordo com a afirmação de alguns dos diretores destas unidades.

Entretanto, apesar das melhorias apontadas, RECOMENDAMOS que a Secretaria Municipal de Educação empenhe esforços para adotar os mecanismos necessários de correção das falhas apontadas neste Relatório, para que as melhorias já realizadas nos locais vistoriados sejam replicadas em todas as unidades da rede municipal, de modo que a abertura das escolas para a população em razão do retorno das aulas no próximo ano letivo esteja condicionada ao atendimento de medidas que solucionem os problemas apresentados, sob pena de responsabilização dos gestores



e do comprometimento do desempenho regular dos serviços públicos prestados.

Por fim, esclarecemos que o presente trabalho faz parte das atividades atribuídas sistematicamente à Controladoria Geral do Município e visa contribuir com o trabalho dos gestores, a fim de alcançar o bom o desempenho dos serviços públicos prestados à população do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

É O RELATÓRIO.

Santa Cruz do Capibaribe-PE, 22 de dezembro de 2021.

  
**NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA**  
Controlador Geral do Município





# ESCOLA MUNICIPAL IVONE GONÇALVES DE ARAÚJO

PRESENÇA DE CORRIMÕES NAS RAMPAS DE ACESSO, ESCOLA PINTADA E IDENTIFICADA NA PARTE EXTERNA. PRESENÇA DE TOTEM E TAPETE SANITIZANTE NA ENTRADA E NO INTERIOR DA ESCOLA.








# SALAS SINALIZADAS, EXTINTORES DE INCÊNDIO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, DISTRIBUÍDOS NO INTERIOR DA ESCOLA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 729d2877-57ed-4979-a066-546e3e462e3f

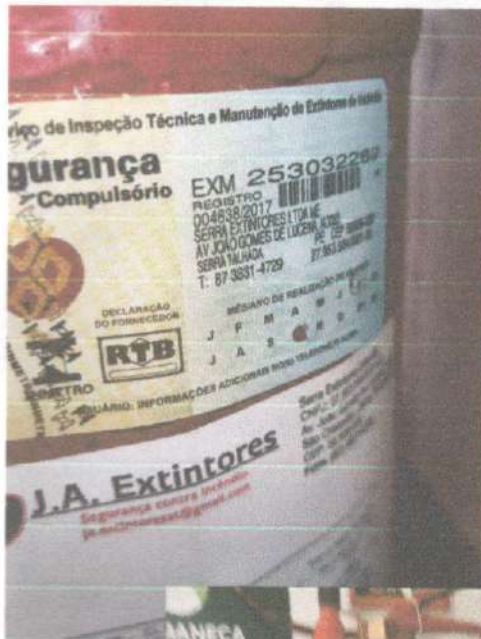






PIAS SERVIDAS DE ÁGUA CORRENTE DISTRIBUÍDAS NO INTERIOR D  
ESCOLA, ORIENTAÇÕES QUANTO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL.  
CISTERNA E CAIXAS D'ÁGUA VEDADAS.  
LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DISTRIBUÍDAS NO LOCAL.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 729d2877-57ed-4979-a066-546c3e162c3f

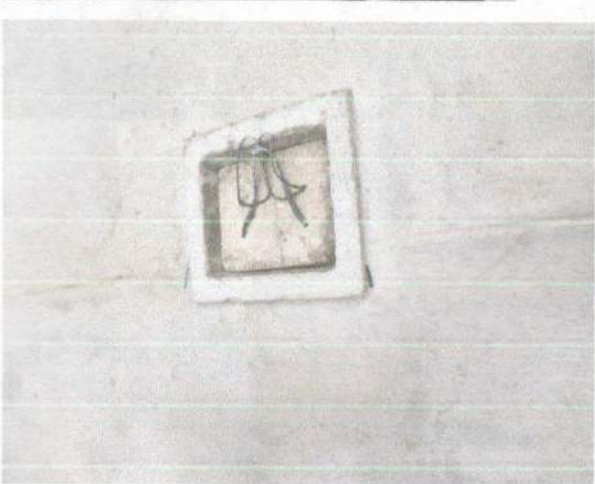





ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS DE BOA QUALIDADE, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL LACRADOS E ROTULADOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 729d287-57ed-4979-a066-5d6c3c162c3f







ALIMENTOS ARMAZENADOS EM PRATELEIRAS, SEM PRESENÇA DE VETORES. TUDO LIMPO E BEM ORGANIZADO.







# CARNES CONGELADAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CARDÁPIO E ORIENTAÇÃO SOBRE ROTINA DE LIMPEZA FIXADOS NA COPA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 729d2871-57ed-4979-a066-54dc3e162c3f







INSTALAÇÕES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS PARA ALUNOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROFESSORES. SERVIDOS DE ÁGUA CORRENTE, LIGADOS A REDE DE ESGOTO. BEM ESTRUTURADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. AUSÊNCIA DE FECHADURAS NAS PORTAS DOS BANHEIROS, TAMPAS DOS RALOS E FOSSA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 729d287-57ed-4979-a066-5d6c3e162c3f





# ESCOLA MUNICIPAL PROFª DONATILA DA COSTA LIMA

ESCOLA PINTADA E COM IDENTIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA.  
PÁTIO PARA RECREAÇÃO COBERTO.  
PRESENÇA DE CORRIMÕES.








PRESENÇA DE TOTEM, TAPETE HIGIÊNICO SANITIZANTE, EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEBEDOURO E PIAS NO INTERIOR DA ESCOLA.

SALAS SINALIZADAS E ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS EM RELAÇÃO AO COVID.


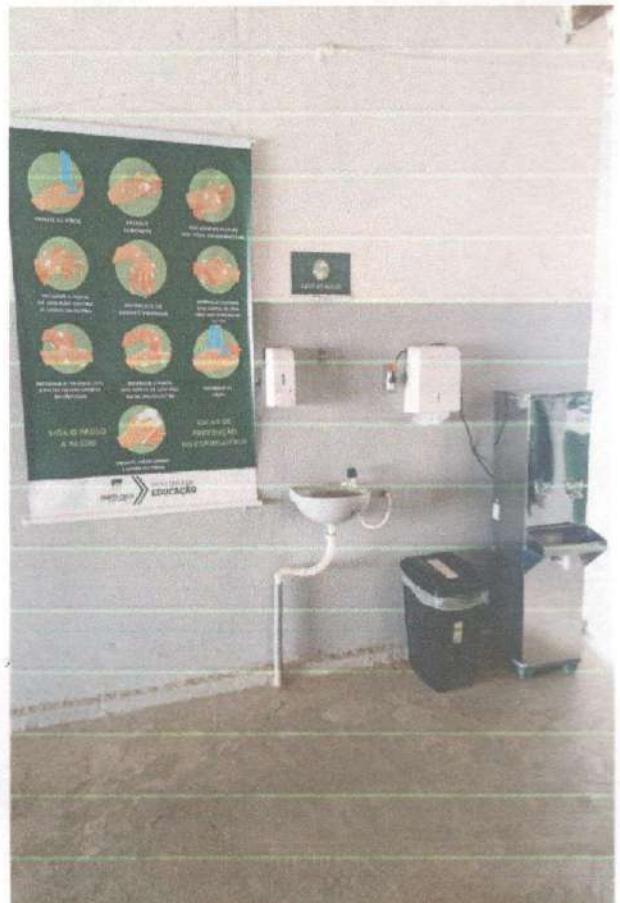






ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS BEM ARMAZENADOS E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. EM QUANTIDADE SUFICIENTE DE BOA QUALIDADE.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 729d2877-57ed-4979-a066-5d6c3e162c3f

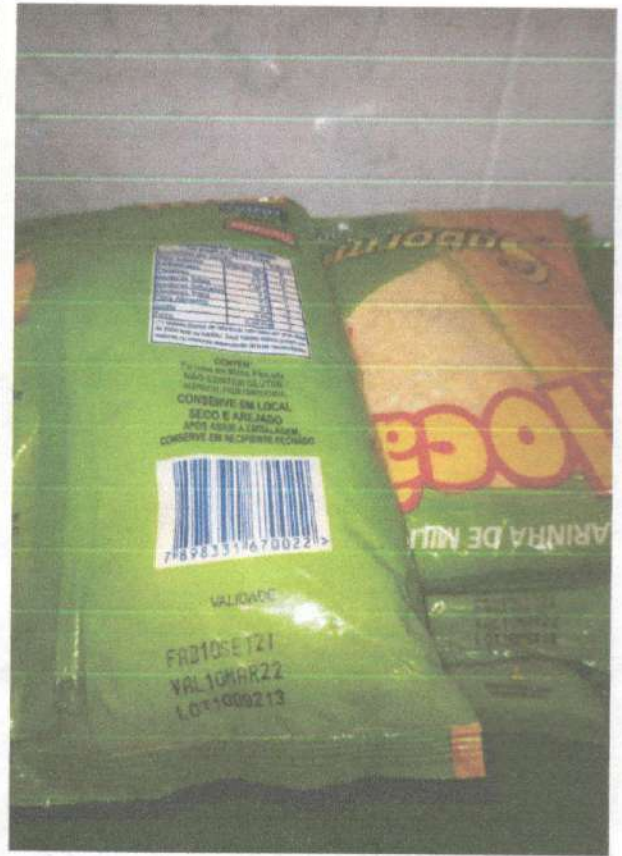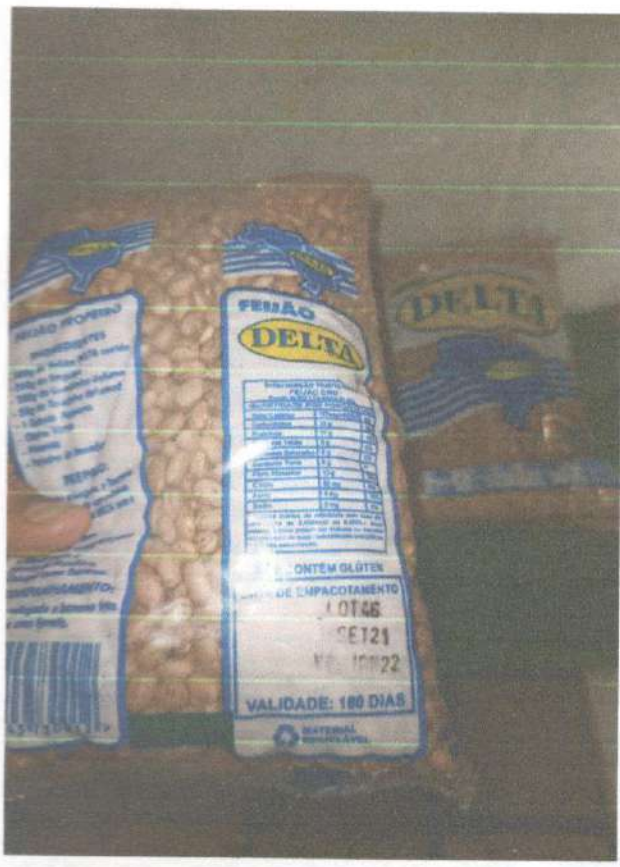











CARNES E POLPAS CONGELADAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.




VERDURAS E LEGUMES FRESCOS.

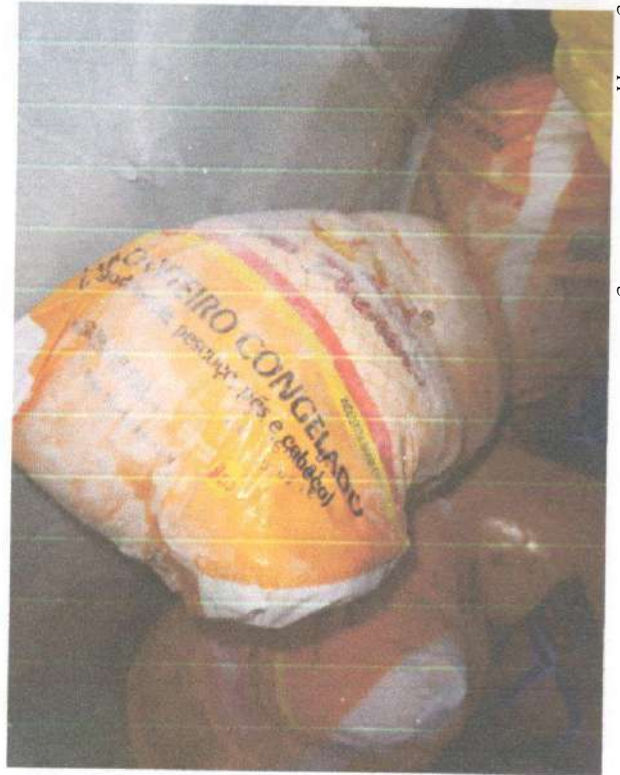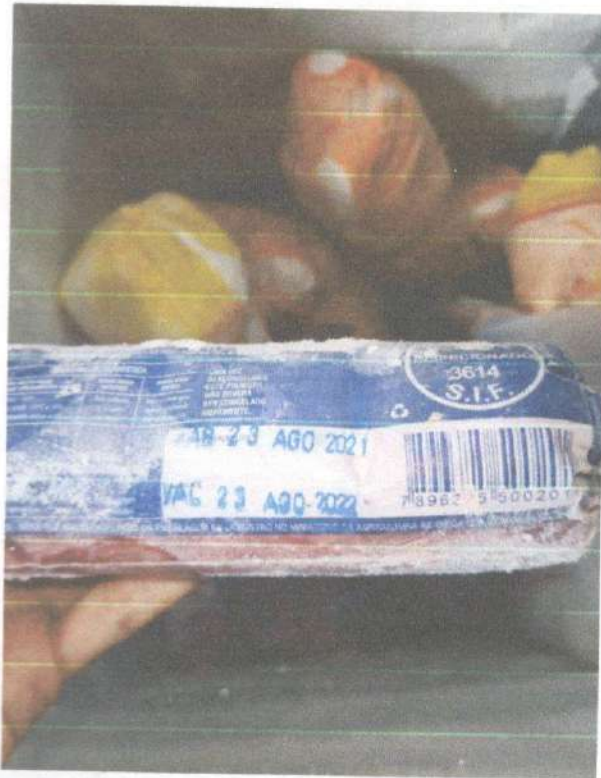





PIAS BEM ESTRUTURADAS COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.  
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA FORA DO LUGAR.

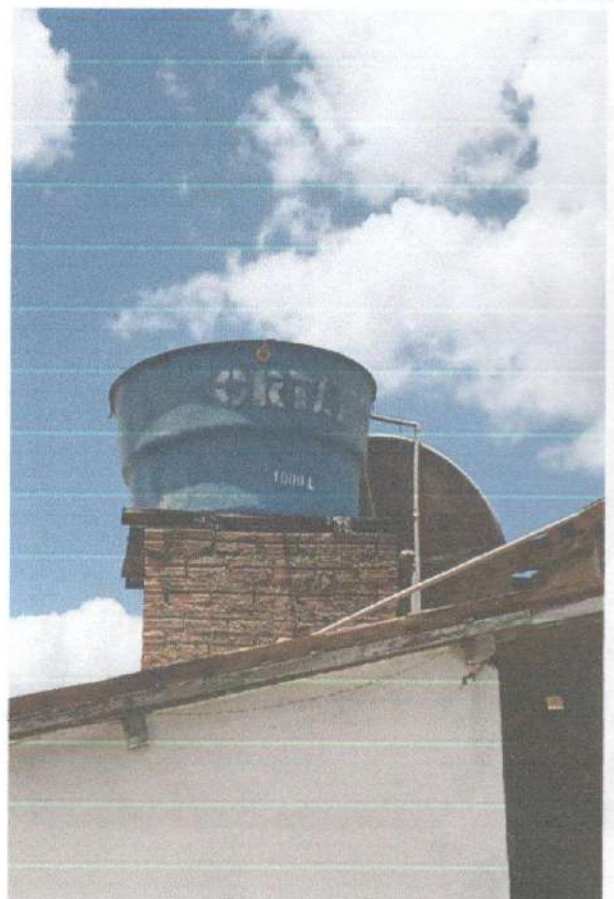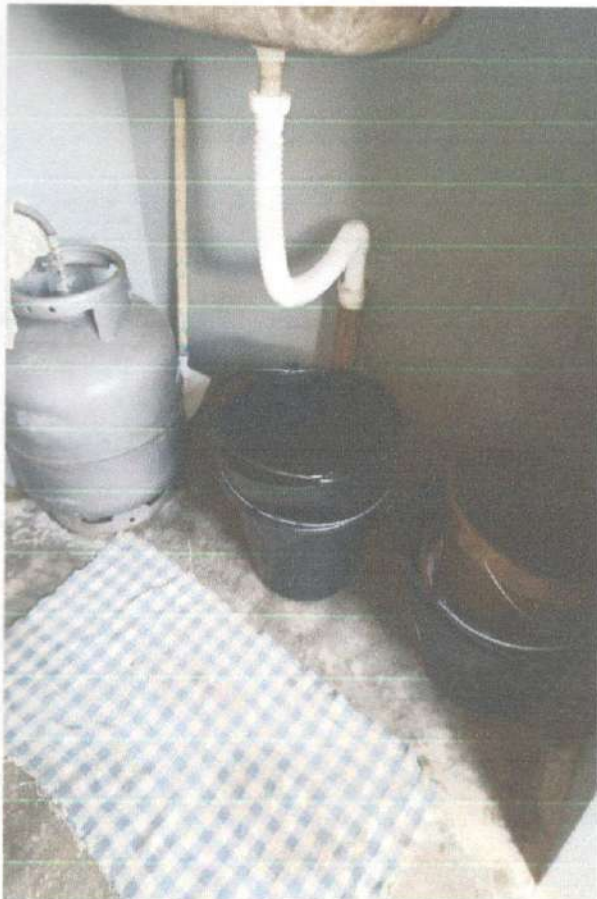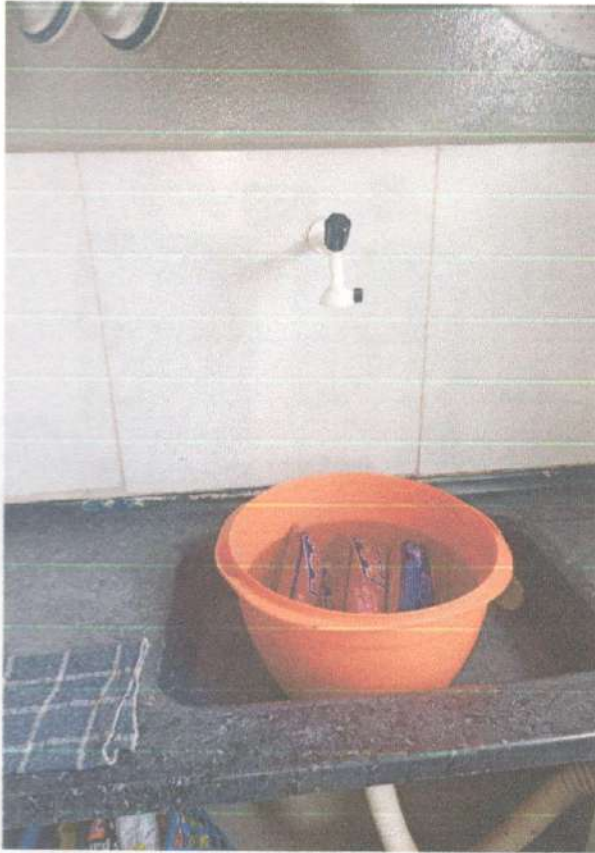





BANHEIROS SINALIZADOS, BEM ESTRUTURADOS COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

PIAS INSTALADAS NA ÁREA DE RECREAÇÃO. AMBIENTE LIMPO E AGRADÁVEL







# ESCOLA MUNICIPAL PROFª SEVY FERREIRA BARR

AUSÊNCIA DO NOME DA ESCOLA NA PARTE EXTERNA.  
PRESENÇA DO TAPETE SANITIZANTE E TOTEM NA ENTRADA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO. NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7296d2877-57ed-4979-a066-5d6c3c162c3f







PIAS EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA NO PÁTIO DA ESCOLA, BEBEDOURO EM PLENO FUNCIONAMENTO NUM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO COM TAMPA E CADEADO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO-NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 729d287f-57ed-4979-a066-54dc3e162c3f








ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS DE BOA QUALIDADE, DENTRO DO PRazo DE VALIDADE, BEM ARMAZENADOS. CARDÁPIO FIXADO NA COPA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 729d2877-57ed-4979-4066-5d6c3c162c3f

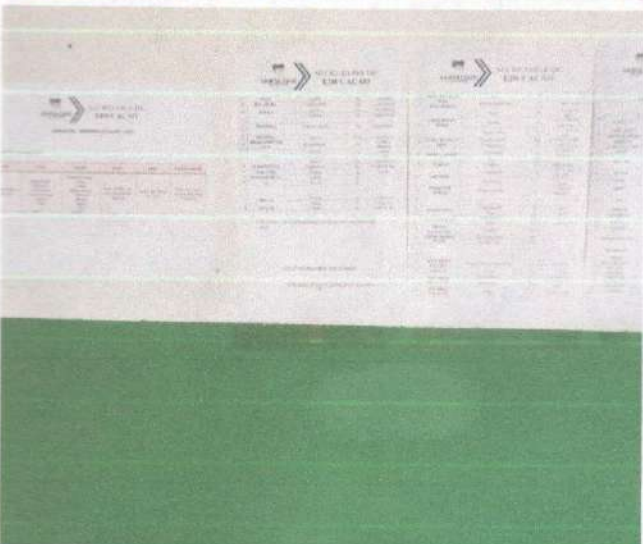



CARNES E POLPAS ARMAZENADAS EM FREEZER E GELADEI  
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. VERDURAS E LEGUMES  
FRESCOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 729d287f-57ed-4979-a066-5d6c3c162c3f








INSTALAÇÕES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS PARA ALUNOS E PROFESSORES. SERVIDOS D'ÁGUA CORRENTE, LIGADOS A REDE DE ESGOTO. BEM ESTRUTURADOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. CAIXA D'ÁGUA VEDADA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 729d287-57ed-4979-a066-5d6c3c162c3f

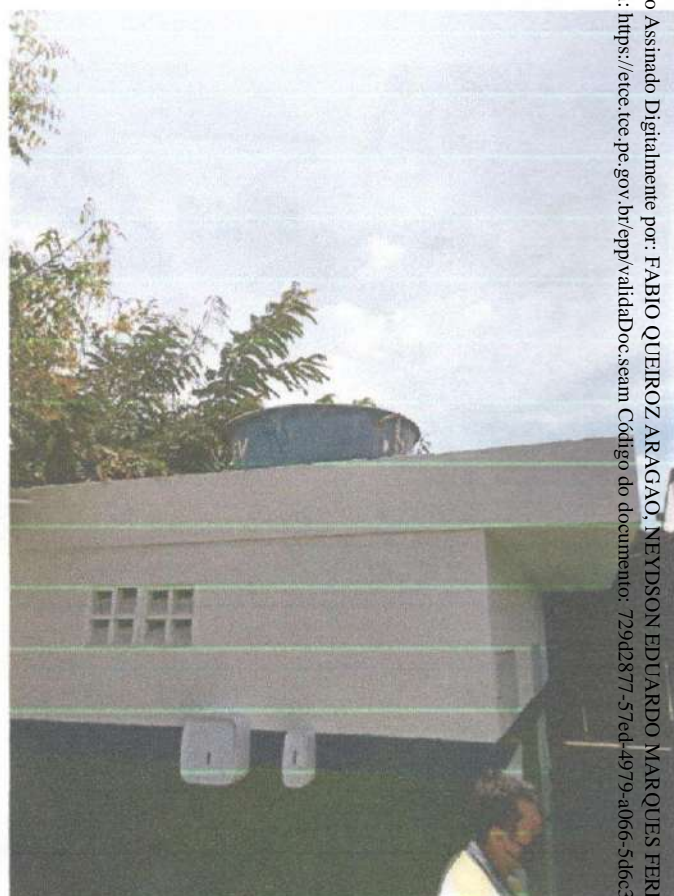





QUADRA INACABADA, COLUNAS COM FERRAGENS EXPOSTAS OFERECENDO RISCO AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS.

